




A

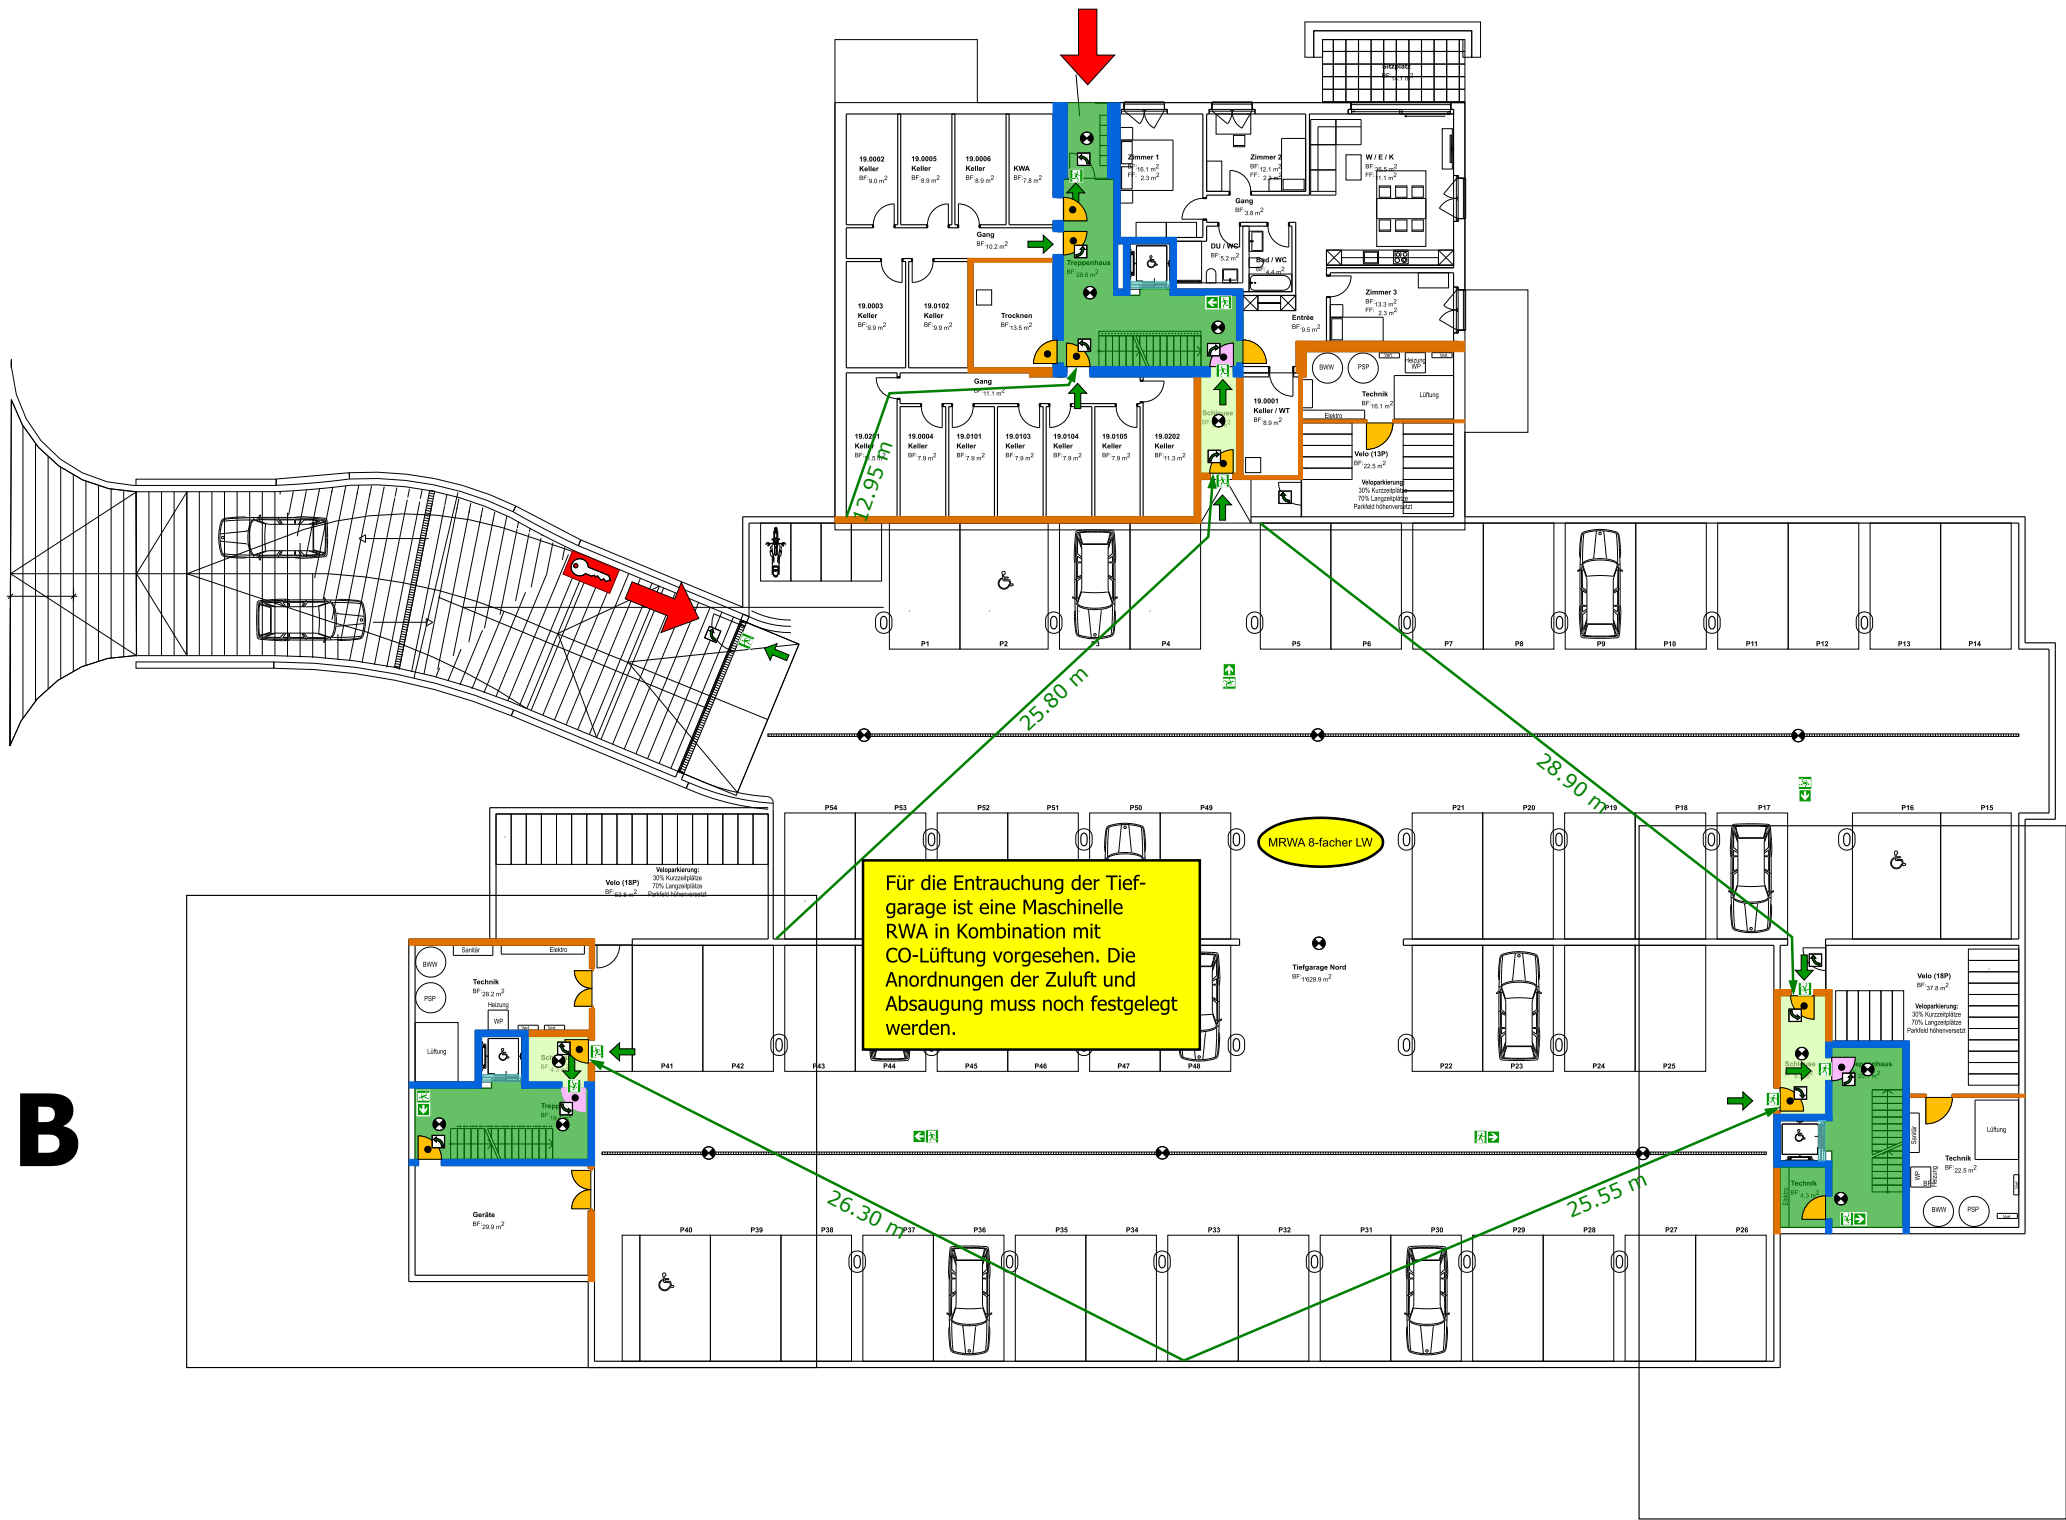

B

C

- Feuerwiderstand EI 30
- Feuerwiderstand EI 30-RF1
- Feuerwiderstand EI 60
- Feuerwiderstand EI 60-RF1
- Fluchtweglänge
- Horizontaler Fluchtweg / Schleuse, Sichtseite RF1
- Notausgang
- Notausgangverschluss SN EN 179
- Vertikaler Fluchtweg
- Aufzugtüre RF1
- Selbstschliessend (TS)
- Türe E 30
- Türe EI 30
- Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage
- Hauptzugang Feuerwehr
- Schlüsseldepot
- Zusätzlicher Zugang Feuerwehr
- Sicherheitsbeleuchtung
- Fluchtrichtung
- Fluchtwegmarkierung

Bauherrschaft	Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse Immobilien Wiesenstrasse 15 8952 Schlieren			
Objekt/ Standort	Neubau 6 Mehrfamilienhäuser Untere Schwandenstrasse 19, 21, 23, 37, 39, 41 8805 Richterswil			
QS-Verantwortlicher Brandschutz	Michi Kaufmann VKF-Zertifikats-NR. 06515715 BSK GmbH Brandschutzbüro Kaufmann Riedbodenstrasse 3, 8849 Alpthal			
Informationen Brandschutz				
Gebäudegeometrie		Gebäude geringer Höhe (bis 11 m Gesamthöhe)		
Konzept		bauliches Brandschutzkonzept		
Nutzung		Parking, Wohnen		
Mindestanforderungen Feuerwiderstand				
Tragwerk	Geschossdecken	Brandabschnitts- bildende Wände	Fluchtwege	
			Vertikal	Horizontal
R 60, R 30, R 0	REI 60, REI 30	EI 60, EI 30	REI 60-RF1 REI 30-RF1	EI 60
Alle Türen in brandabschnittsbildenden Wänden EI 30 oder E 30.				
Brandschutzplan Grundriss Einstellhalle A-C		Masstab	1:300	
		Format / Plangrösse	A3	
		Datum	15.12.2022	







Bauherrschaft	Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse Immobilien Wiesenstrasse 15 8952 Schlieren
Objekt/ Standort	Neubau 6 Mehrfamilienhäuser Untere Schwandenstrasse 19, 21, 23, 37, 39, 41 8805 Richterswil
QS-Verantwortlicher Brandschutz	Michi Kaufmann VKF-Zertifikats-NR. 06515715 BSK GmbH Brandschutzbüro Kaufmann Riedbodenstrasse 3, 8849 Alpthal

Informationen Brandschutz	
Gebäudegeometrie	Gebäude geringer Höhe (bis 11 m Gesamthöhe)
Konzept	bauliches Brandschutzkonzept
Nutzung	Parking, Wohnen

Mindestanforderungen Feuerwiderstand				
Tragwerk	Geschossdecken	Brandabschnittsbildende Wände	Fluchtwege	
			Vertikal	Horizontal
R 60, R 30, R 0	REI 60, REI 30	EI 60, EI 30	REI 60-RF1 REI 30-RF1	EI 60

Alle Türen in brandabschnittsbildenden Wänden EI 30 oder E 30

Brandschutzplan Grundrisse Haus A	Massstab	1:300
	Format / Plangrösse	A3
	Datum	15.12.2022

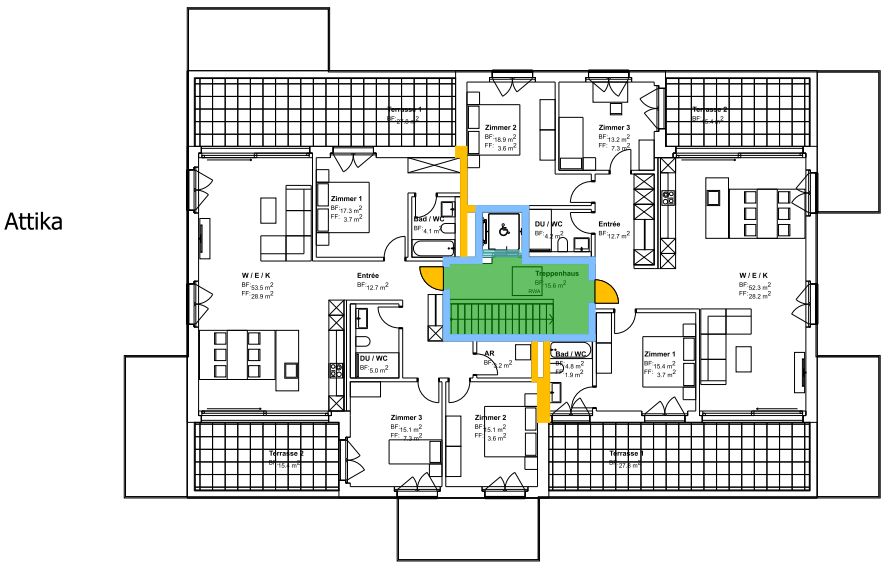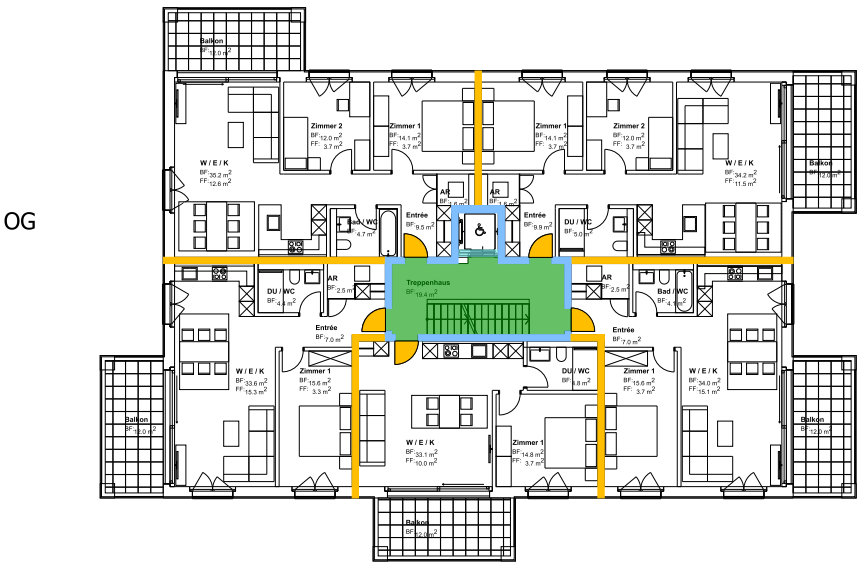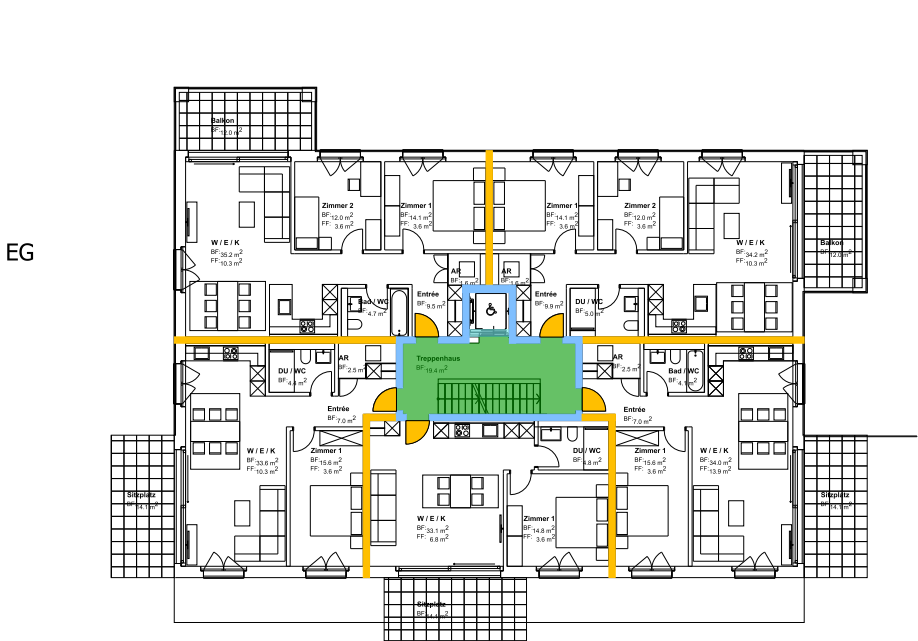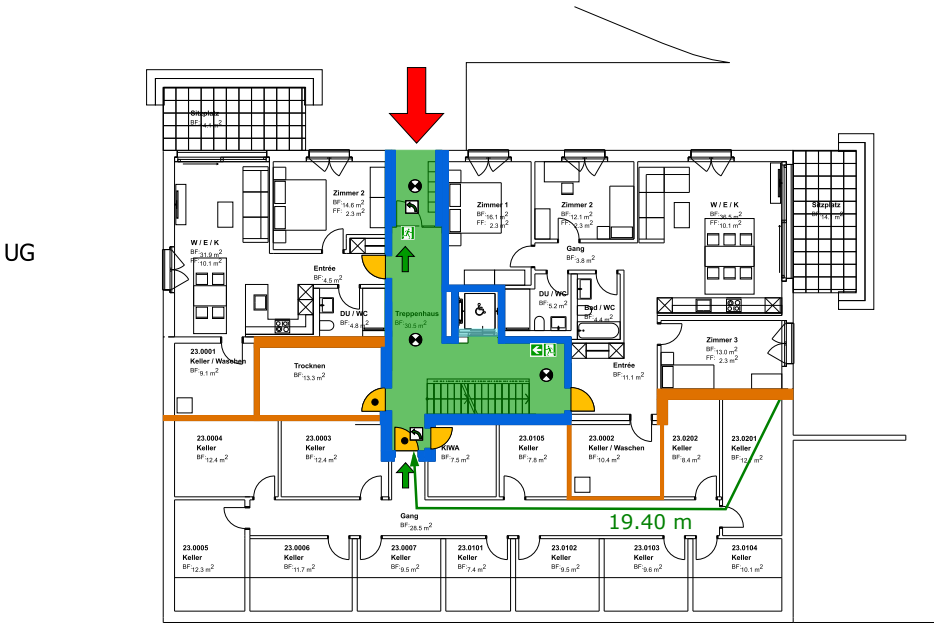

- Feuerwiderstand EI 30
- Feuerwiderstand EI 30-RF1
- Feuerwiderstand EI 60
- Feuerwiderstand EI 60-RF1
- Fluchtweglänge
- Horizontaler Fluchtweg / Schleuse, Sichtseite RF1
- Notausgang
- Notausgangverschluss SN EN 179
- Vertikaler Fluchtweg
- Aufzugtüre RF1
- Selbstschliessend (TS)
- Türe E 30
- Türe EI 30
- Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage
- Hauptzugang Feuerwehr
- Schlüsseldepot
- Zusätzlicher Zugang Feuerwehr
- Sicherheitsbeleuchtung
- Fluchtrichtung
- Fluchtwegmarkierung

Bauherrschaft	Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse Immobilien Wiesenstrasse 15 8952 Schlieren
Objekt/ Standort	Neubau 6 Mehrfamilienhäuser Untere Schwandenstrasse 19, 21, 23, 37, 39, 41 8805 Richterswil
QS-Verantwortlicher Brandschutz	Michi Kaufmann VKF-Zertifikats-NR. 06515715 BSK GmbH Brandschutzbüro Kaufmann Riedbodenstrasse 3, 8849 Alpthal

Informationen Brandschutz	
Gebäudegeometrie	Gebäude geringer Höhe (bis 11 m Gesamthöhe)
Konzept	bauliches Brandschutzkonzept
Nutzung	Parking, Wohnen

Mindestanforderungen Feuerwiderstand			
Tragwerk	Geschossdecken	Brandabschnitts-bildende Wände	Fluchtwege
			Vertikal Horizontal
R 60, R 30, R 0	REI 60, REI 30	EI 60, EI 30	REI 60-RF1 REI 30-RF1 EI 60

Alle Türen in brandabschnittsbildenden Wänden EI 30 oder E 30.

Brandschutzplan Grundrisse Haus B	Massstab	1:300
	Format / Plangrösse	A3
	Datum	15.12.2022



- Feuerwiderstand EI 30
- Feuerwiderstand EI 30-RF1
- Feuerwiderstand EI 60
- Feuerwiderstand EI 60-RF1
- Fluchtweglänge
- Horizontaler Fluchtweg / Schleuse, Sichtseite RF1
- Notausgang
- Notausgangverschluss SN EN 179
- Vertikaler Fluchtweg
- Aufzugtüre RF1
- Selbstschliessend (TS)
- Türe E 30
- Türe EI 30
- Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage
- Hauptzugang Feuerwehr
- Schlüsseldepot
- Zusätzlicher Zugang Feuerwehr
- Sicherheitsbeleuchtung
- Fluchtrichtung
- Fluchtwegmarkierung




Bauherrschaft	Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse Immobilien Wiesenstrasse 15 8952 Schlieren
Objekt/ Standort	Neubau 6 Mehrfamilienhäuser Untere Schwandenstrasse 19, 21, 23, 37, 39, 41 8805 Richterswil
QS-Verantwortlicher Brandschutz	Michi Kaufmann VKF-Zertifikats-NR. 06515715 BSK GmbH Brandschutzbüro Kaufmann Riedbodenstrasse 3, 8849 Alpthal


Informationen Brandschutz	
Gebäudegeometrie	Gebäude geringer Höhe (bis 11 m Gesamthöhe)
Konzept	bauliches Brandschutzkonzept
Nutzung	Parking, Wohnen

Mindestanforderungen Feuerwiderstand				
Tragwerk	Geschossdecken	Brandabschnitts- bildende Wände	Fluchtwege	
			Vertikal	Horizontal
R 60, R 30, R 0	REI 60, REI 30	EI 60, EI 30	REI 60-RF1 REI 30-RF1	EI 60

Alle Türen in brandabschnittsbildenden Wänden EI 30 oder E 30.




Brandschutzplan Grundrisse Haus C	Massstab	1:300
	Format / Plangrösse	A3
	Datum	15.12.2022

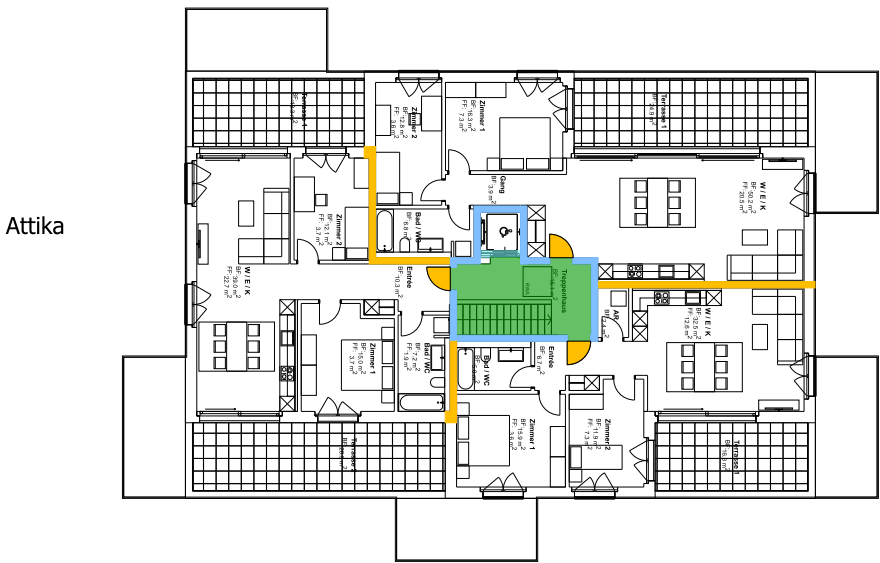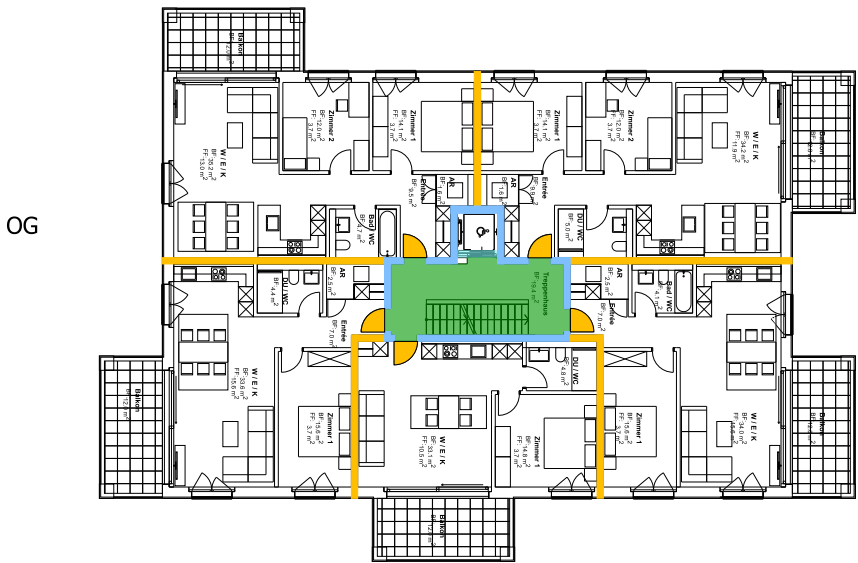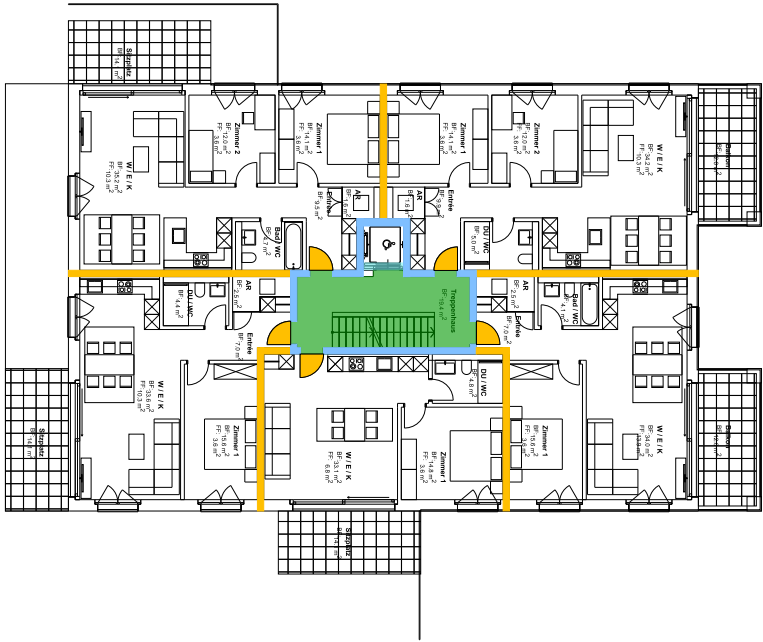

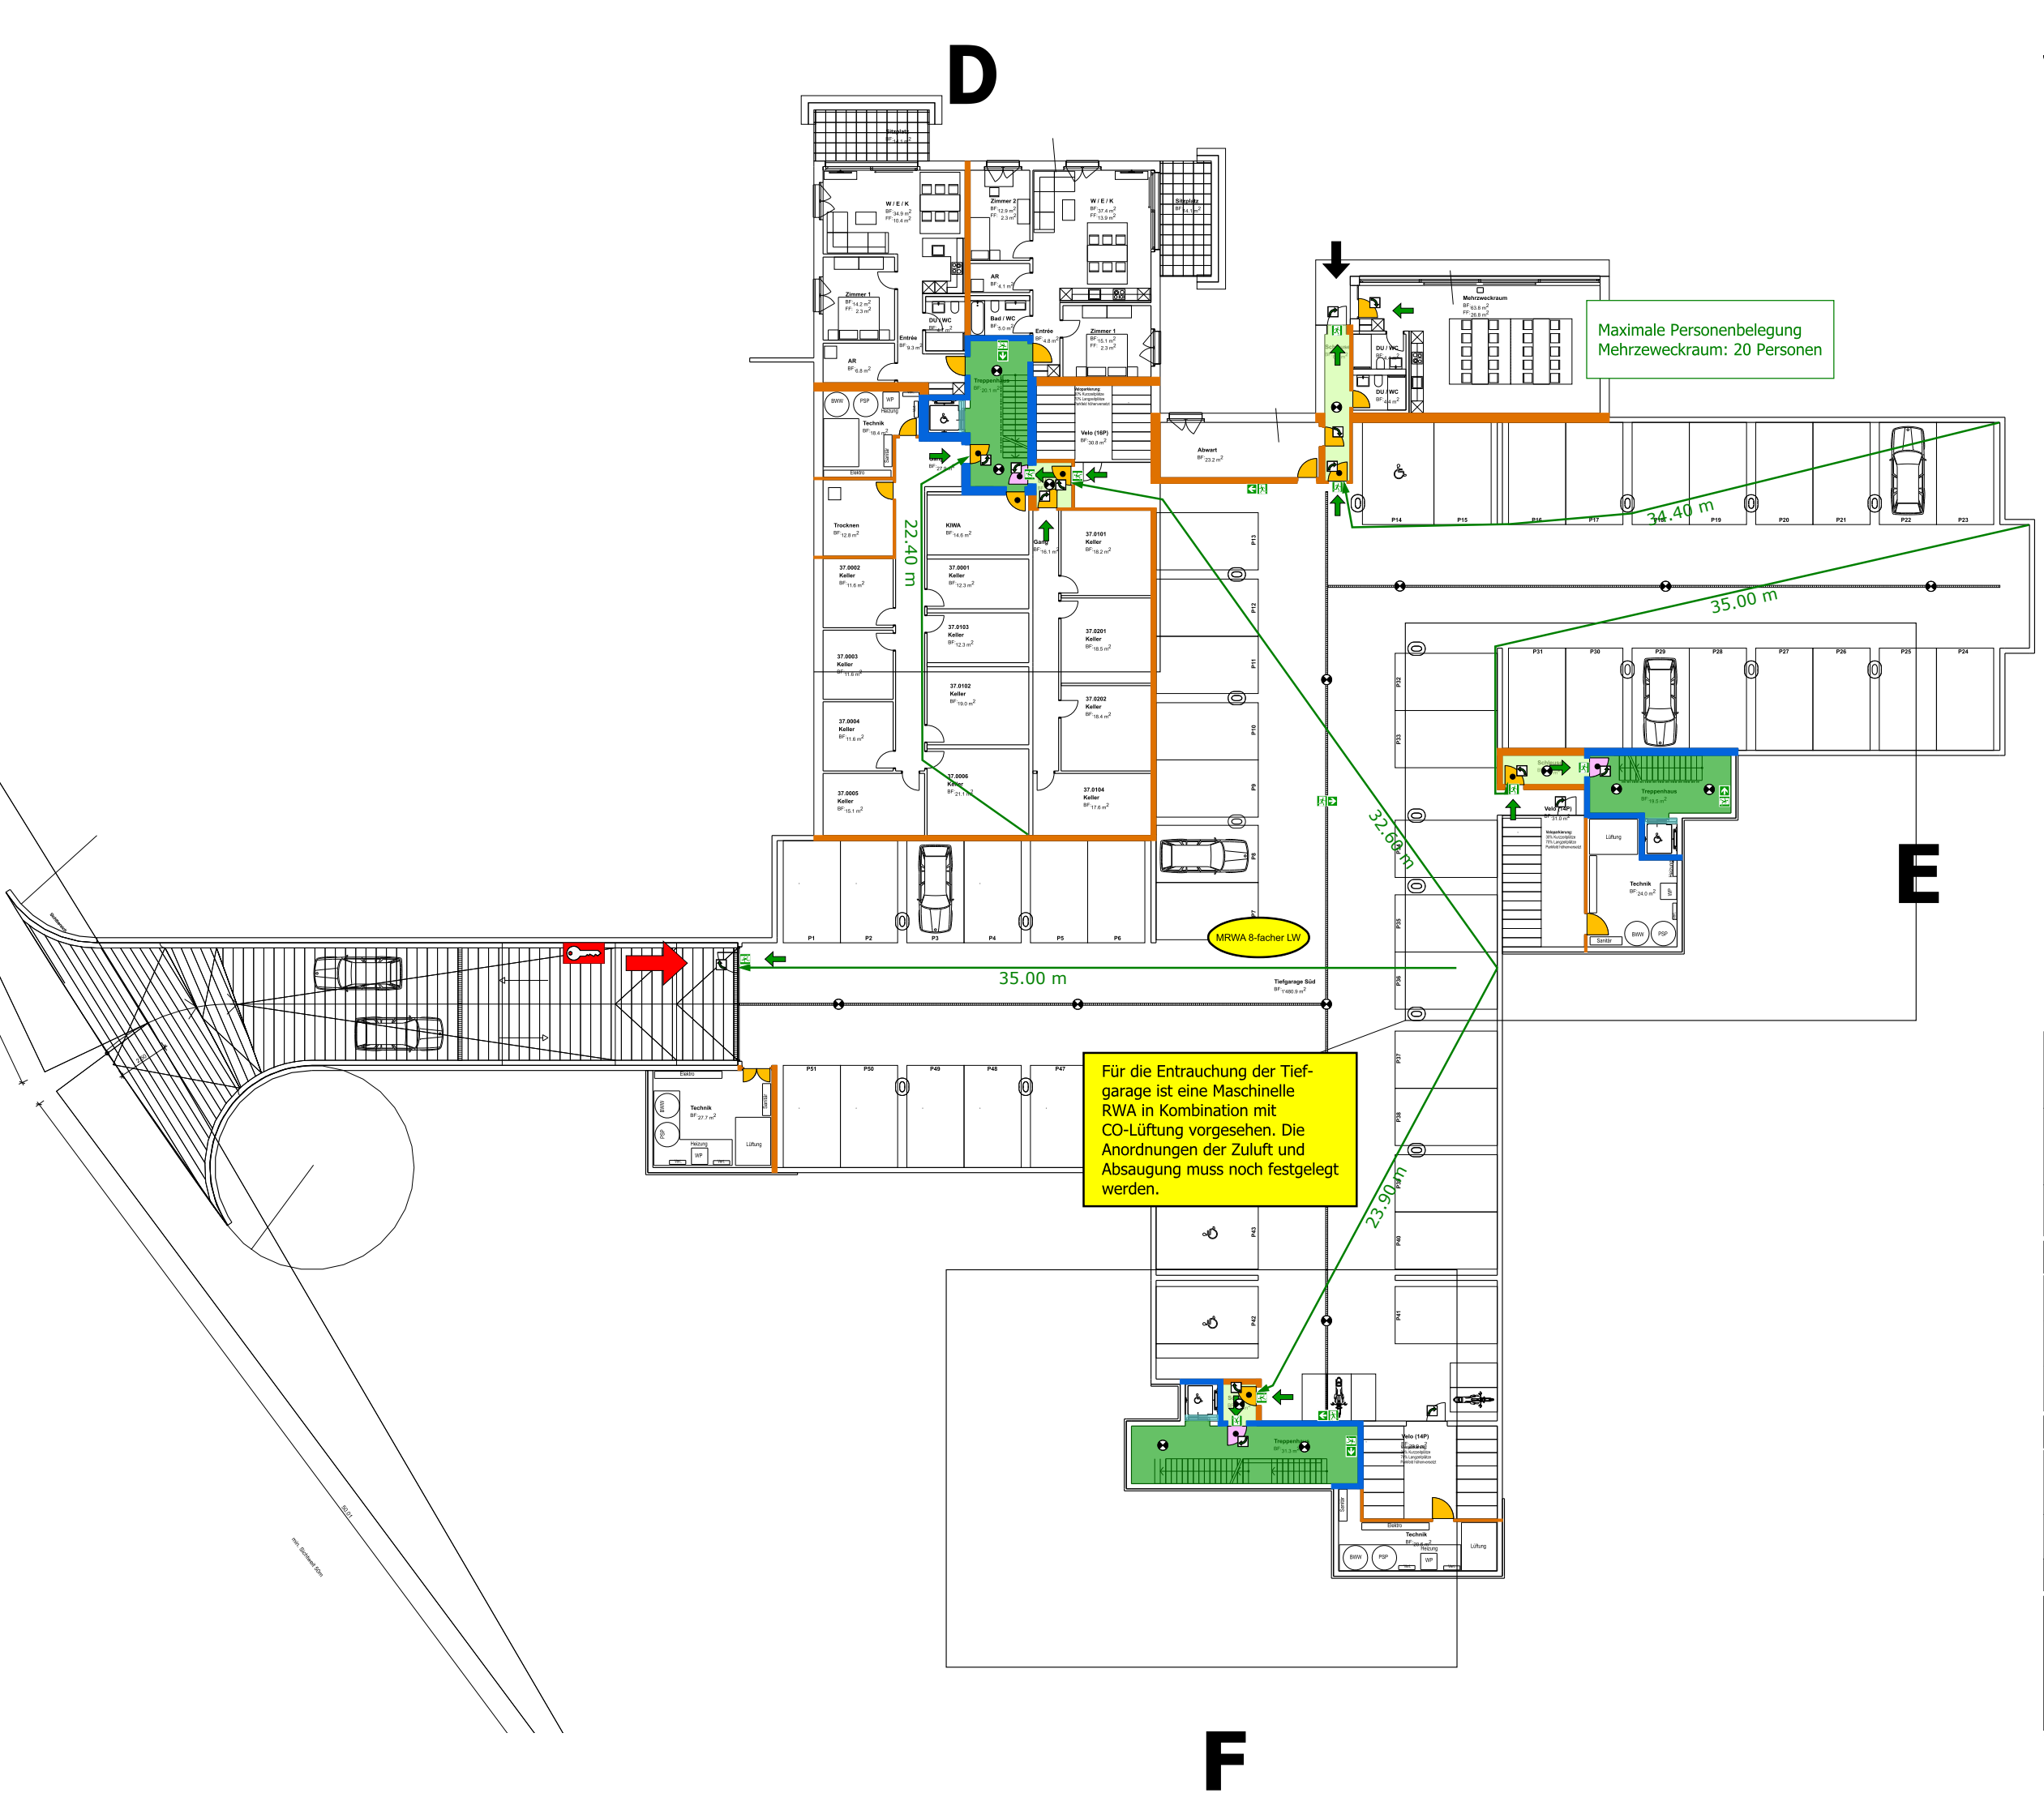

- Feuerwiderstand EI 30
- Feuerwiderstand EI 30-RF1
- Feuerwiderstand EI 60
- Feuerwiderstand EI 60-RF1
- Fluchtweglänge
- Horizontaler Fluchtweg / Schleuse, Sichtseite RF1
- Notausgang
- Notausgangverschluss SN EN 179
- Vertikaler Fluchtweg
- Aufzugtüre RF1
- Selbstschliessend (TS)
- Türe E 30
- Türe EI 30
- Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage
- Hauptzugang Feuerwehr
- Schlüsseldepot
- Zusätzlicher Zugang Feuerwehr
- Sicherheitsbeleuchtung
- Fluchtrichtung
- Fluchtwegmarkierung

Bauherrschaft	Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse Immobilien Wiesenstrasse 15 8952 Schlieren			
Objekt/ Standort	Neubau 6 Mehrfamilienhäuser Untere Schwandenstrasse 19, 21, 23, 37, 39, 41 8805 Richterswil			
QS-Verantwortlicher Brandschutz	Michi Kaufmann VKF-Zertifikats-NR. 06515715 BSK GmbH Brandschutzbüro Kaufmann Riedbodenstrasse 3, 8849 Alpthal			
Informationen Brandschutz				
Gebäudegeometrie	Gebäude geringer Höhe (bis 11 m Gesamthöhe)			
Konzept	bauliches Brandschutzkonzept			
Nutzung	Parking, Wohnen			
Mindestanforderungen Feuerwiderstand				
Tragwerk	Geschossdecken	Brandabschnitts- bildende Wände	Fluchtwege	
			Vertikal	Horizontal
R 60, R 30, R 0	REI 60, REI 30	EI 60, EI 30	REI 60-RF1 REI 30-RF1	EI 60
Alle Türen in brandabschnittsbildenden Wänden EI 30 oder E 30.				
Brandschutzplan Grundriss		Masstab	1:300	
		Format / Plangrösse	A3	
		Datum	15.12.2022	
Einstellhalle D-F				

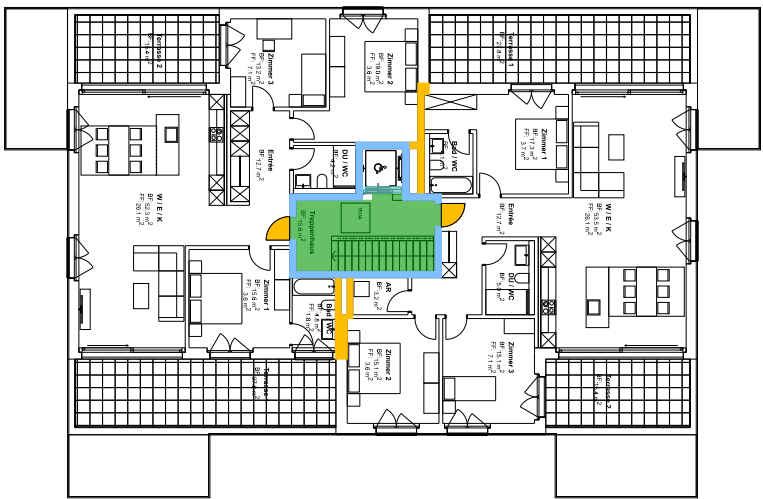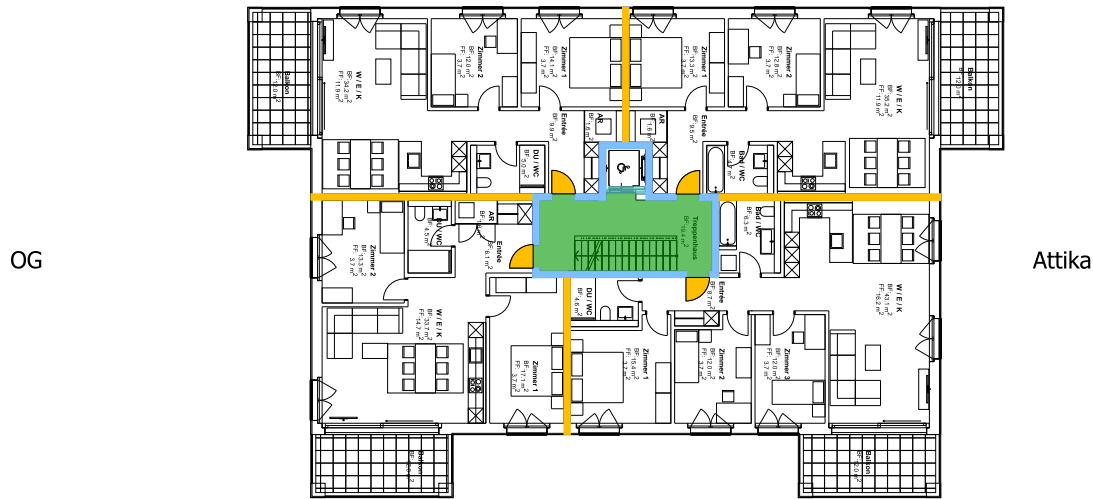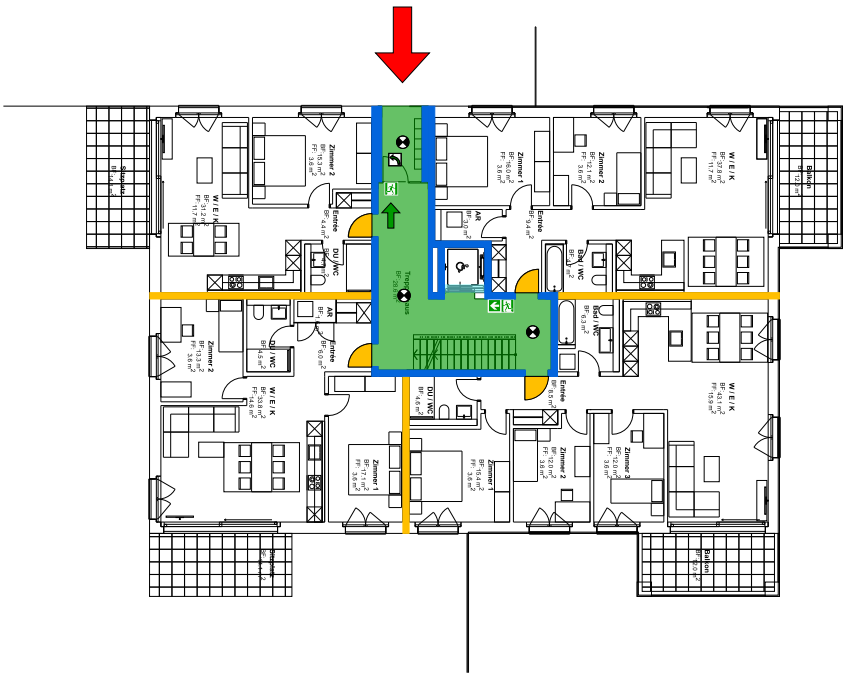

- Feuerwiderstand EI 30
- Feuerwiderstand EI 30-RF1
- Feuerwiderstand EI 60
- Feuerwiderstand EI 60-RF1
- Fluchtweglänge
- Horizontaler Fluchtweg / Schleuse, Sichtseite RF1
- Notausgang
- Notausgangverschluss SN EN 179
- Vertikaler Fluchtweg
- Aufzugtüre RF1
- Selbstschliessend (TS)
- Türe E 30
- Türe EI 30
- Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage
- Hauptzugang Feuerwehr
- Schlüsseldepot
- Zusätzlicher Zugang Feuerwehr
- Sicherheitsbeleuchtung
- Fluchtrichtung
- Fluchtwegmarkierung




Bauherrschaft	Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse Immobilien Wiesenstrasse 15 8952 Schlieren
Objekt/ Standort	Neubau 6 Mehrfamilienhäuser Untere Schwandenstrasse 19, 21, 23, 37, 39, 41 8805 Richterswil
QS-Verantwortlicher Brandschutz	Michi Kaufmann VKF-Zertifikats-NR. 06515715 BSK GmbH Brandschutzbüro Kaufmann Riedbodenstrasse 3, 8849 Alpthal

Informationen Brandschutz	
Gebäudegeometrie	Gebäude geringer Höhe (bis 11 m Gesamthöhe)
Konzept	bauliches Brandschutzkonzept
Nutzung	Parking, Wohnen

Mindestanforderungen Feuerwiderstand			
Tragwerk	Geschossdecken	Brandabschnitts- bildende Wände	Fluchtwege
			Vertikal Horizontal
R 60, R 30, R 0	REI 60, REI 30	EI 60, EI 30	REI 60-RF1 REI 30-RF1 EI 60

Alle Türen in brandabschnittsbildenden Wänden EI 30 oder E 30.

Brandschutzplan Grundrisse Haus D	Massstab	1:300
	Format / Plangrösse	A3
	Datum	15.12.2022

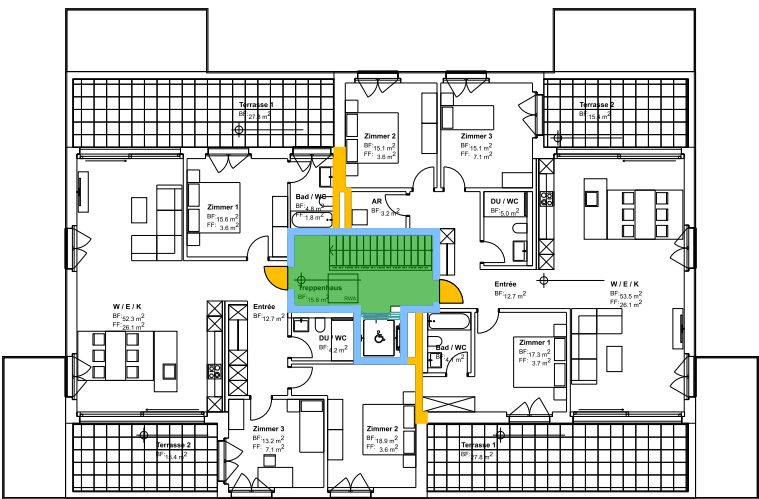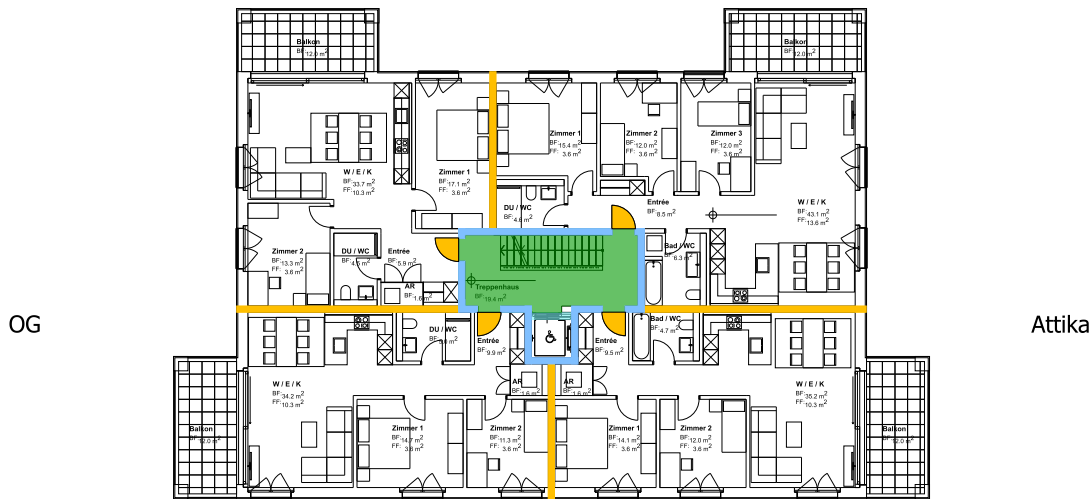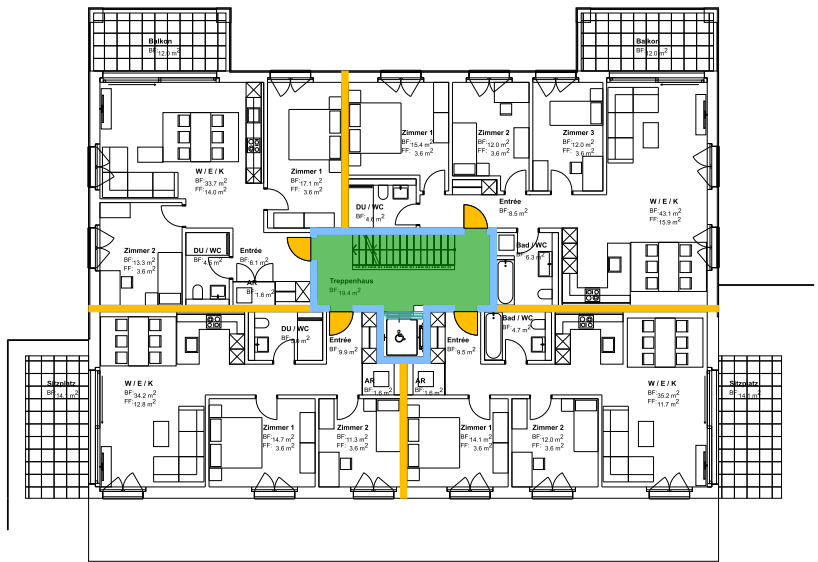

- Feuerwiderstand EI 30
- Feuerwiderstand EI 30-RF1
- Feuerwiderstand EI 60
- Feuerwiderstand EI 60-RF1
- Fluchtweglänge
- Horizontaler Fluchtweg / Schleuse, Sichtseite RF1
- Notausgang
- Notausgangverschluss SN EN 179
- Vertikaler Fluchtweg
- Aufzugtüre RF1
- Selbstschliessend (TS)
- Türe E 30
- Türe EI 30
- Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage
- Hauptzugang Feuerwehr
- Schlüsseldepot
- Zusätzlicher Zugang Feuerwehr
- Sicherheitsbeleuchtung
- Fluchtrichtung
- Fluchtwegmarkierung





Bauherrschaft	Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse Immobilien Wiesenstrasse 15 8952 Schlieren
Objekt/ Standort	Neubau 6 Mehrfamilienhäuser Untere Schwandenstrasse 19, 21, 23, 37, 39, 41 8805 Richterswil
QS-Verantwortlicher Brandschutz	Michi Kaufmann VKF-Zertifikats-NR. 06515715 BSK GmbH Brandschutzbüro Kaufmann Riedbodenstrasse 3, 8849 Alpthal

Informationen Brandschutz	
Gebäudegeometrie	Gebäude geringer Höhe (bis 11 m Gesamthöhe)
Konzept	bauliches Brandschutzkonzept
Nutzung	Parking, Wohnen

Mindestanforderungen Feuerwiderstand				
Tragwerk	Geschossdecken	Brandabschnitts- bildende Wände	Fluchtwege	
			Vertikal	Horizontal
R 60, R 30, R 0	REI 60, REI 30	EI 60, EI 30	REI 60-RF1 REI 30-RF1	EI 60

Alle Türen in brandabschnittsbildenden Wänden EI 30 oder E 30.

Brandschutzplan Grundriss Haus E	Massstab	1:300
	Format / Plangrösse	A3
	Datum	15.12.2022

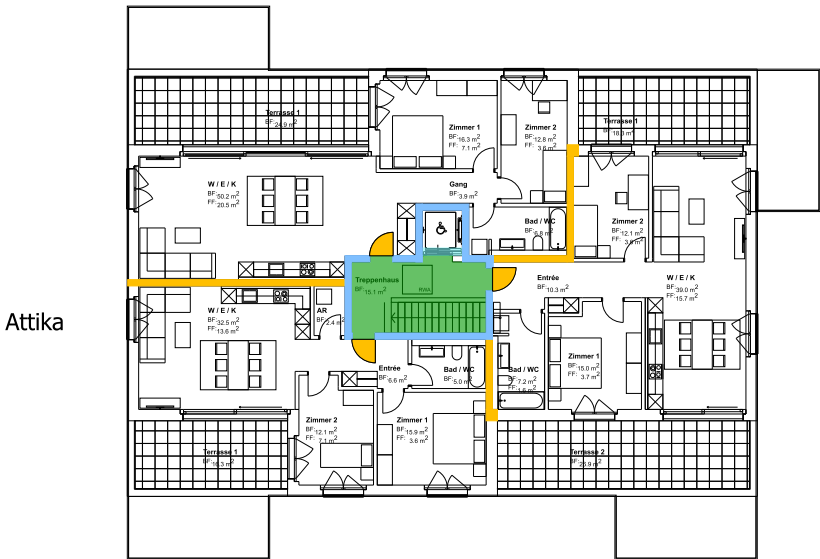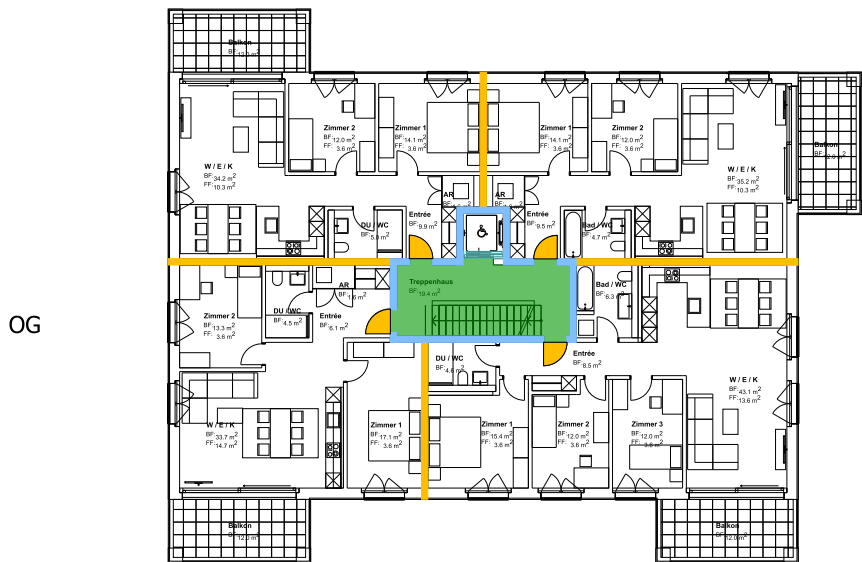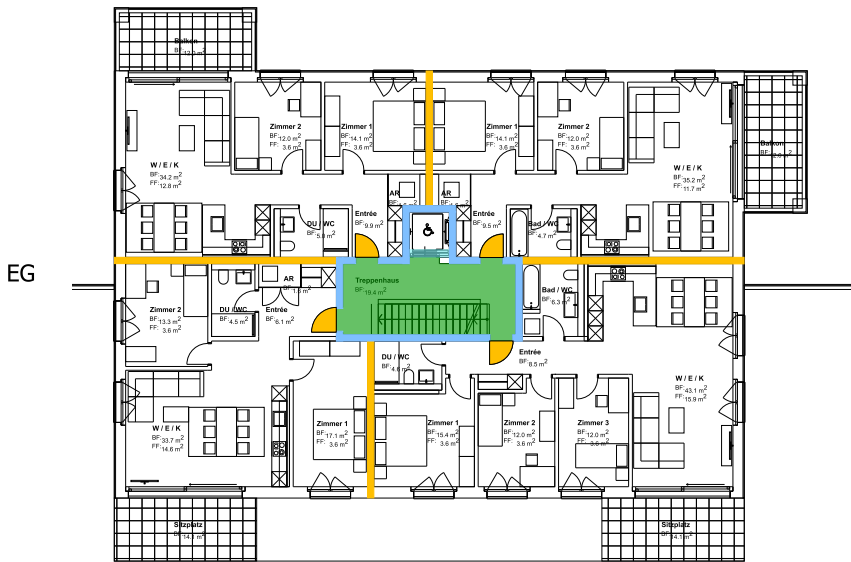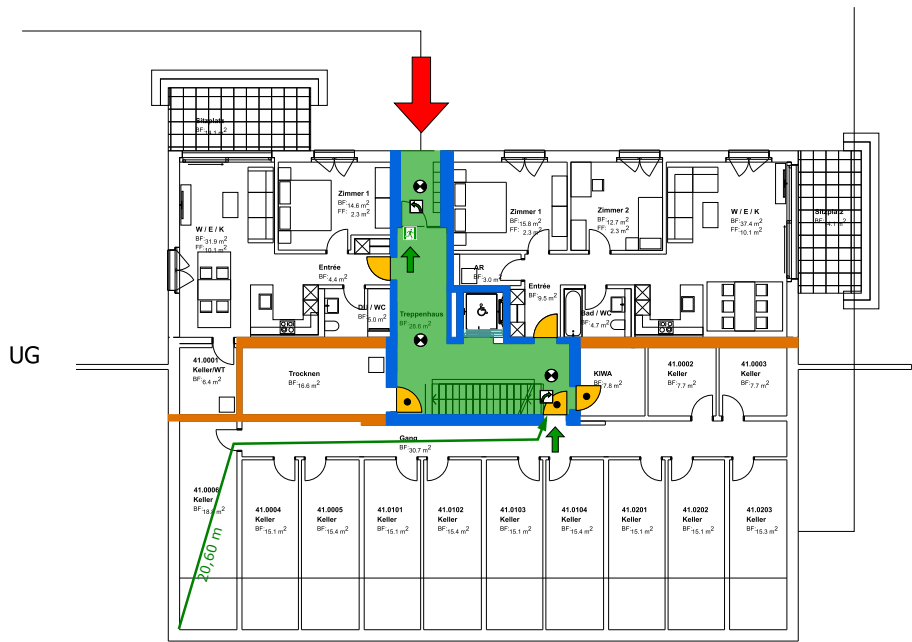

- Feuerwiderstand EI 30
- Feuerwiderstand EI 30-RF1
- Feuerwiderstand EI 60
- Feuerwiderstand EI 60-RF1
- Fluchtweglänge
- Horizontaler Fluchtweg / Schleuse, Sichtseite RF1
- Notausgang
- Notausgangverschluss SN EN 179
- Vertikaler Fluchtweg
- Aufzugtüre RF1
- Selbstschliessend (TS)
- Türe E 30
- Türe EI 30
- Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage
- Hauptzugang Feuerwehr
- Schlüsseldepot
- Zusätzlicher Zugang Feuerwehr
- Sicherheitsbeleuchtung
- Fluchtrichtung
- Fluchtwegmarkierung

Bauherrschaft	Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse Immobilien Wiesenstrasse 15 8952 Schlieren
Objekt/ Standort	Neubau 6 Mehrfamilienhäuser Untere Schwandenstrasse 19, 21, 23, 37, 39, 41 8805 Richterswil
QS-Verantwortlicher Brandschutz	Michi Kaufmann VKF-Zertifikats-NR. 06515715 BSK GmbH Brandschutzbüro Kaufmann Riedbodenstrasse 3, 8849 Alpthal

Informationen Brandschutz	
Gebäudegeometrie	Gebäude geringer Höhe (bis 11 m Gesamthöhe)
Konzept	bauliches Brandschutzkonzept
Nutzung	Parking, Wohnen

Mindestanforderungen Feuerwiderstand				
Tragwerk	Geschossdecken	Brandabschnitts- bildende Wände	Fluchtwege	
			Vertikal	Horizontal
R 60, R 30, R 0	REI 60, REI 30	EI 60, EI 30	REI 60-RF1 REI 30-RF1	EI 60

Alle Türen in brandabschnittsbildenden Wänden EI 30 oder E 30.

Brandschutzplan Grundriss Haus F	Massstab	1:300
	Format / Plangrösse	A3
	Datum	15.12.2022