




A

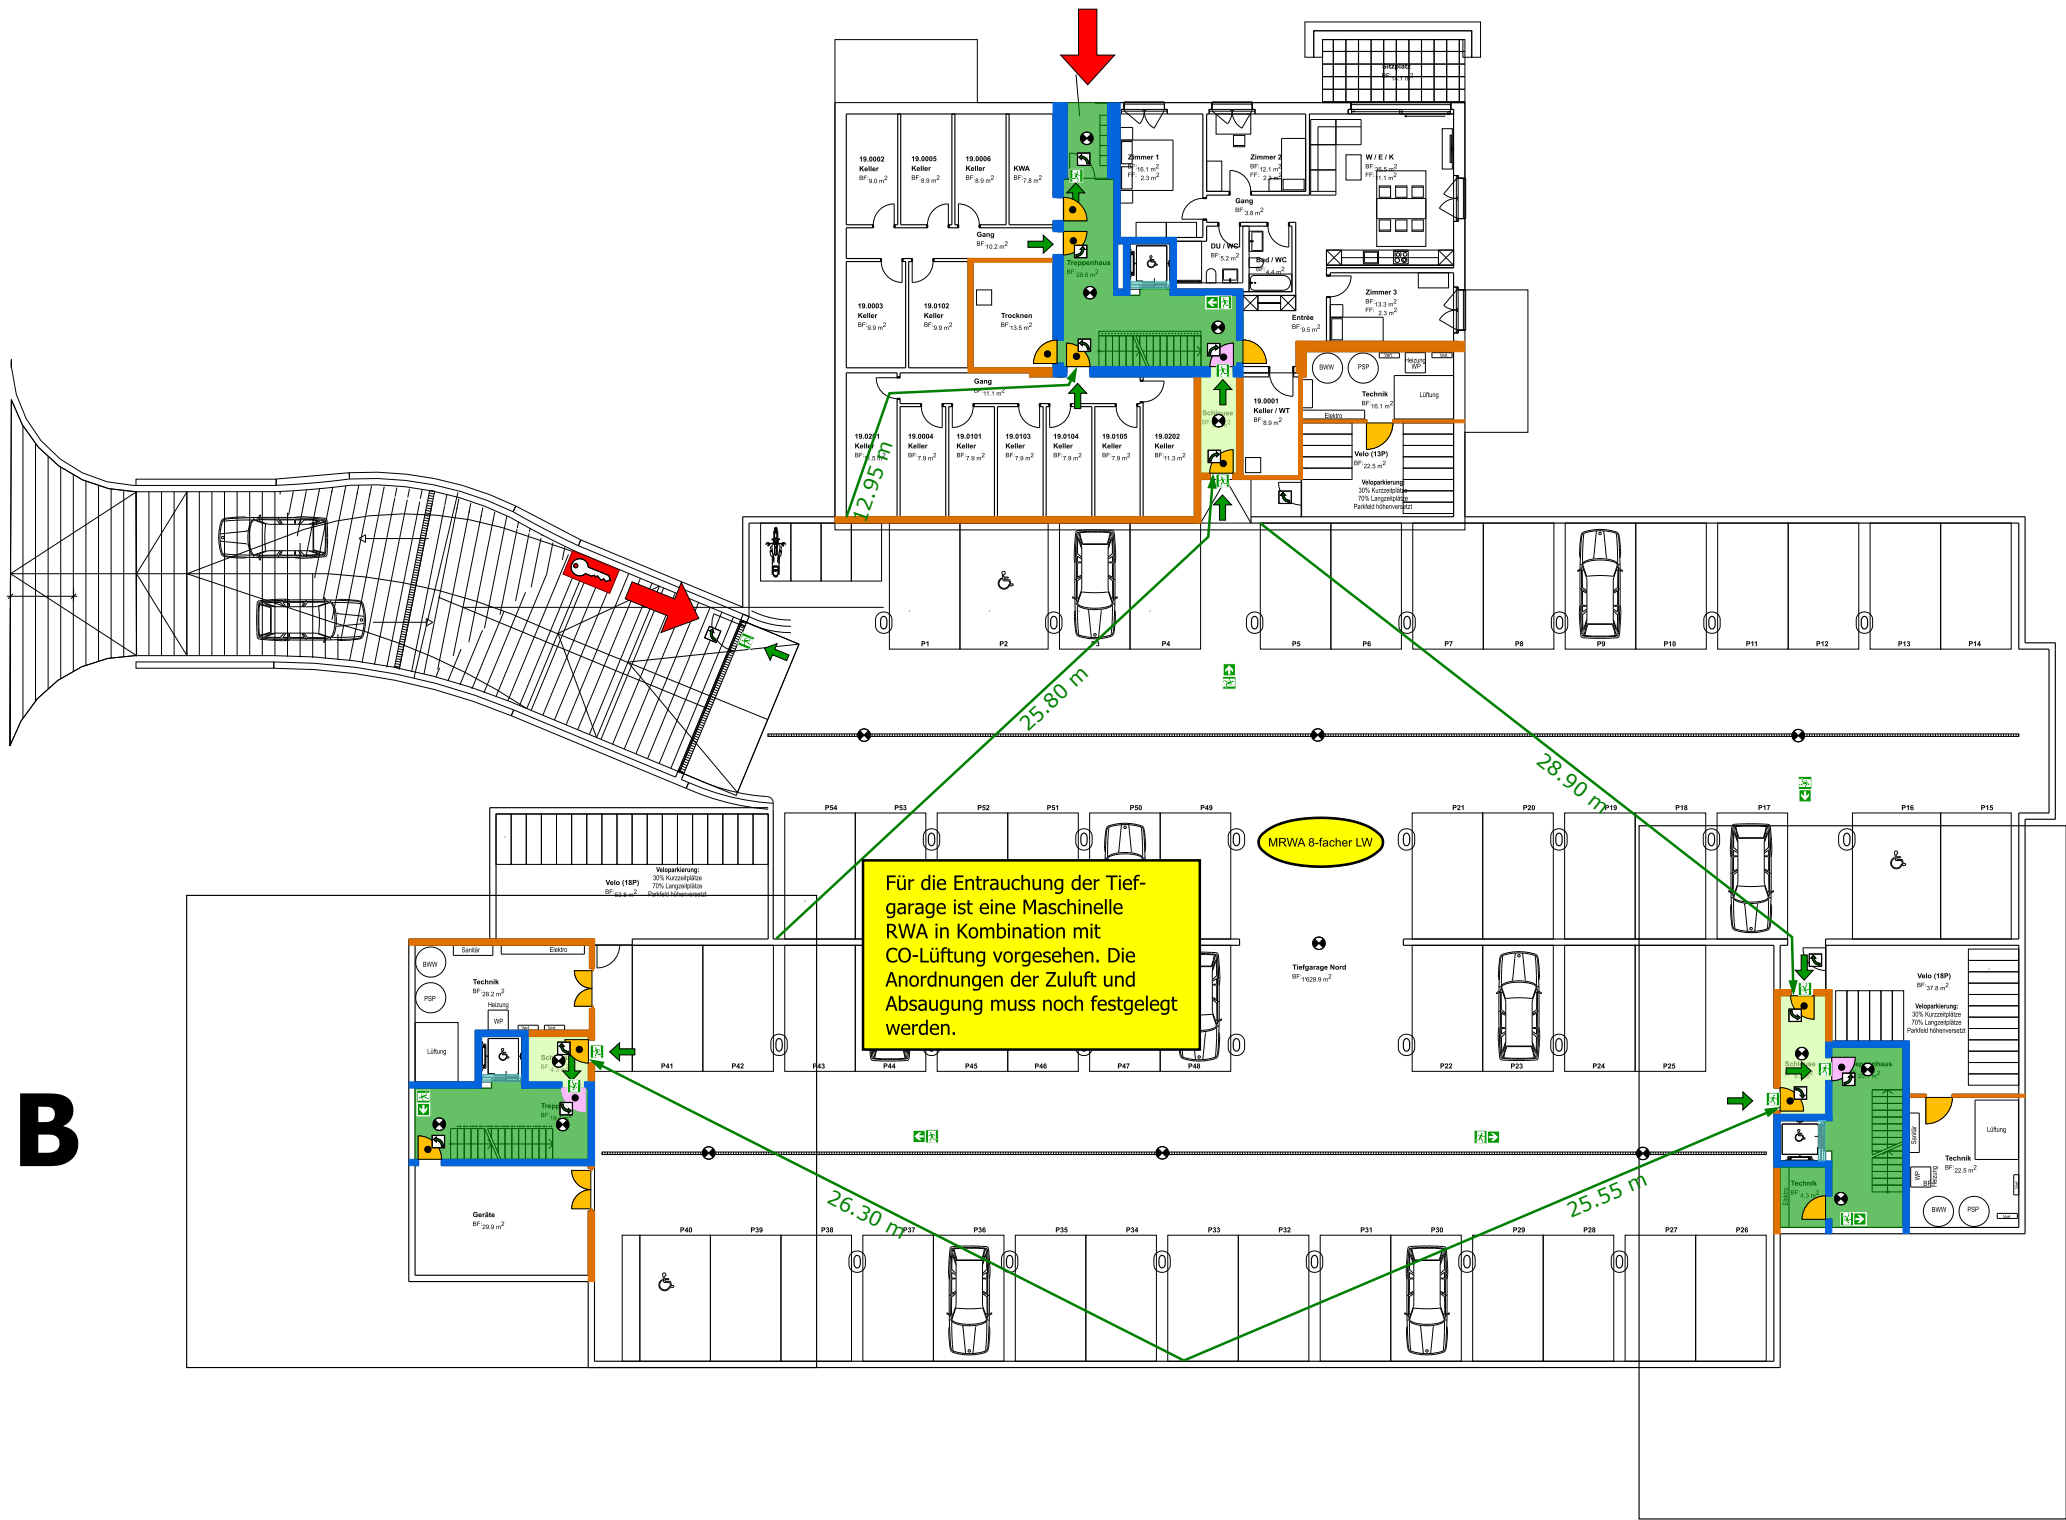

B

C

- Feuerwiderstand EI 30
- Feuerwiderstand EI 30-RF1
- Feuerwiderstand EI 60
- Feuerwiderstand EI 60-RF1
- Fluchtweglänge
- Horizontaler Fluchtweg / Schleuse, Sichtseite RF1
- Notausgang
- Notausgangverschluss SN EN 179
- Vertikaler Fluchtweg
- Aufzugtüre RF1
- Selbstschliessend (TS)
- Türe E 30
- Türe EI 30
- Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage
- Hauptzugang Feuerwehr
- Schlüsseldepot
- Zusätzlicher Zugang Feuerwehr
- Sicherheitsbeleuchtung
- Fluchtrichtung
- Fluchtwegmarkierung

Bauherrschaft	Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse Immobilien Wiesenstrasse 15 8952 Schlieren			
Objekt/ Standort	Neubau 6 Mehrfamilienhäuser Untere Schwandenstrasse 19, 21, 23, 37, 39, 41 8805 Richterswil			
QS-Verantwortlicher Brandschutz	Michi Kaufmann VKF-Zertifikats-NR. 06515715 BSK GmbH Brandschutzbüro Kaufmann Riedbodenstrasse 3, 8849 Alpthal			
Informationen Brandschutz				
Gebäudegeometrie		Gebäude geringer Höhe (bis 11 m Gesamthöhe)		
Konzept		bauliches Brandschutzkonzept		
Nutzung		Parking, Wohnen		
Mindestanforderungen Feuerwiderstand				
Tragwerk	Geschossdecken	Brandabschnitts- bildende Wände	Fluchtwege	
			Vertikal	Horizontal
R 60, R 30, R 0	REI 60, REI 30	EI 60, EI 30	REI 60-RF1 REI 30-RF1	EI 60
Alle Türen in brandabschnittsbildenden Wänden EI 30 oder E 30.				
Brandschutzplan Grundriss Einstellhalle A-C		Masstab	1:300	
		Format / Plangrösse	A3	
		Datum	15.12.2022	